





Sección de la batería

- i** 1. Eliminadores de gotas
- i** 2. Ramales de pulverización
- i** 3. Gomas de los ramales de pulverización
- i** 4. Pulverizadores y juntas
- i** 5. Colector de pulverización
- i** 6. Batería de enfriamiento
- i** 7. Tubería de la bomba
- i** 8. Manguito y abrazaderas

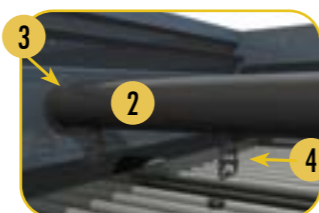


Sección de la balsa

- i** 9. Bomba de pulverización
con voluta sin voluta cierre mecánico
- i** 10. Filtro de balsa
- i** 11. Válvula de llenado y brazo
- i** 12. Bola flotador
- i** 13. Resistencia eléctrica
- i** 14. Termostato de la resistencia eléctrica
- i** 15. Interruptor de nivel mínimo de agua
- i** 16. Tren de ventilación centrífugo (ver detalles)
- i** 17. Bancada del motor con ajuste
- i** 18. Puerta de acceso y junta
- i** 19. Rejilla de protección del ventilador - superior
- i** 20. Envoltorio exterior del ventilador
- i** 21. Envoltorio exterior del ventilador - inferior
- i** 22. Anillo de entrada del ventilador

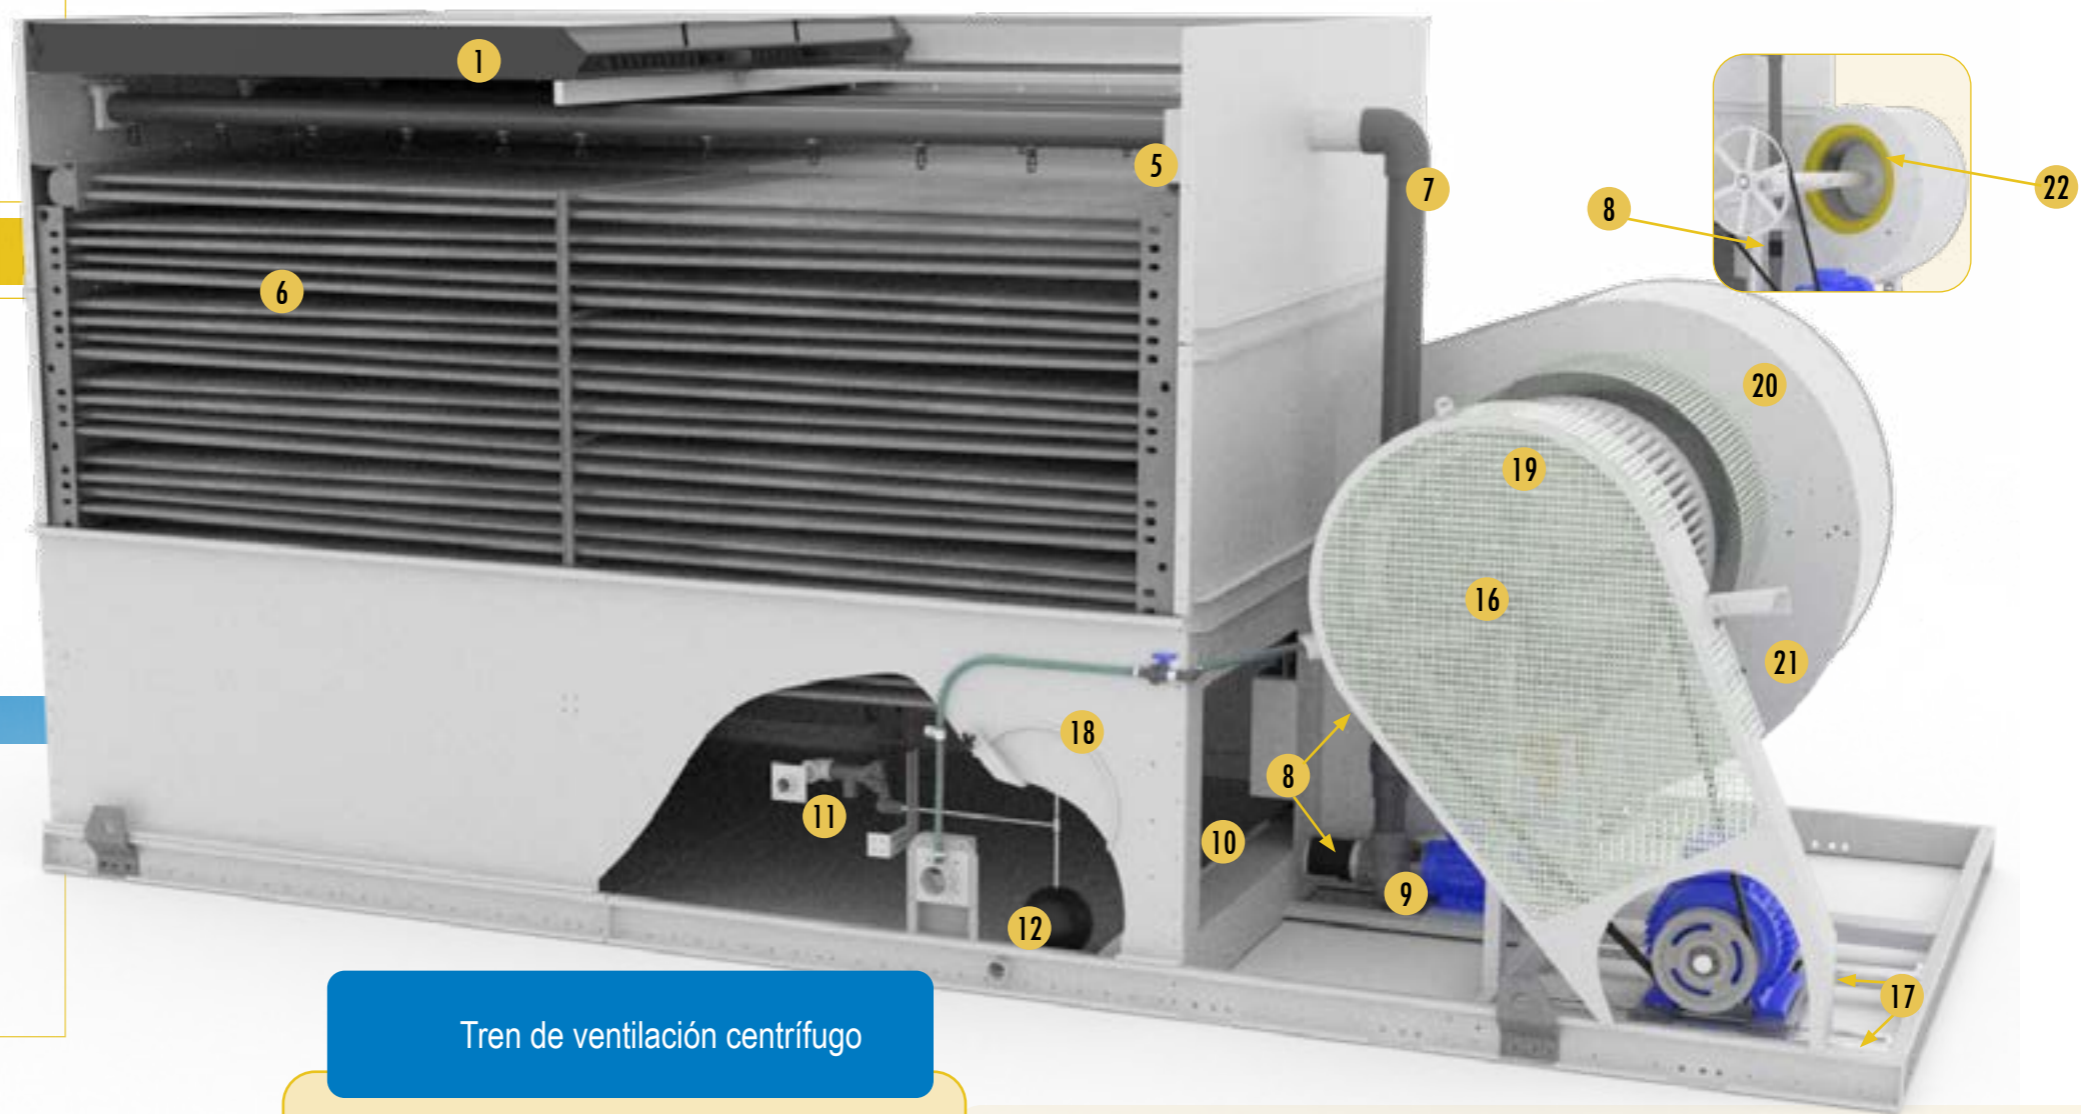

Tren de ventilación centrífugo

- i** A. Turbina del ventilador centrífugo
- i** B. Eje del ventilador
- i** C. Rodamiento del lado conductor y collarín de fijación
- i** D. Rodamiento del lado no conductor y collarín de fijación
- i** E. Soporte del rodamiento
- i** F. Motor del ventilador
- i** G. Conjunto de poleas y bujes
 - i** Polea del motor y buje
 - i** Polea de ventilador & buje
 - i** Conjunto de correas

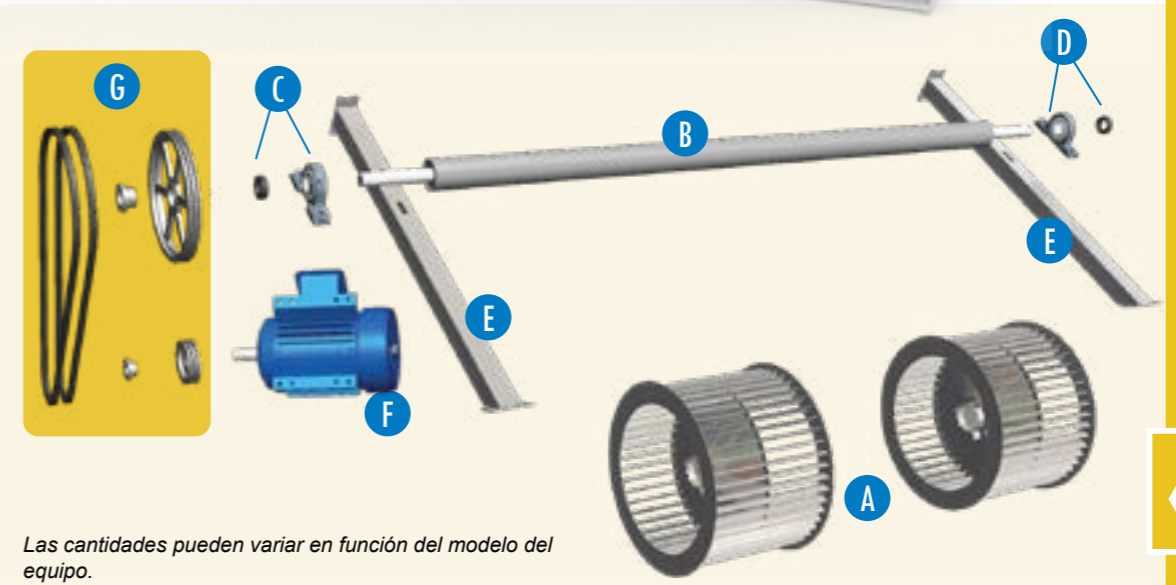

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

Información de contacto del cliente

Nombre _____
 Empresa _____
 Teléfono _____
 Email _____
 Modelo del equipo _____
 Número de serie _____



Su contacto BAC

Nombre _____
 Teléfono _____
 Email _____

Este no es un formulario oficial orden.

Repuestos para torre de enfriamiento

